


Ortskampfanlage Eiken

Militärische Anlage

Übungsgelände ZAZ Eiken

Zivile Anlage

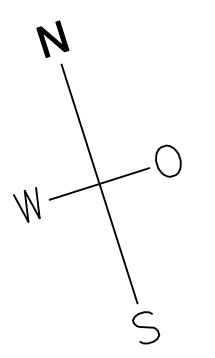


ZAP 2

GT 4

ZAP 1

ZAP 3

GT 5

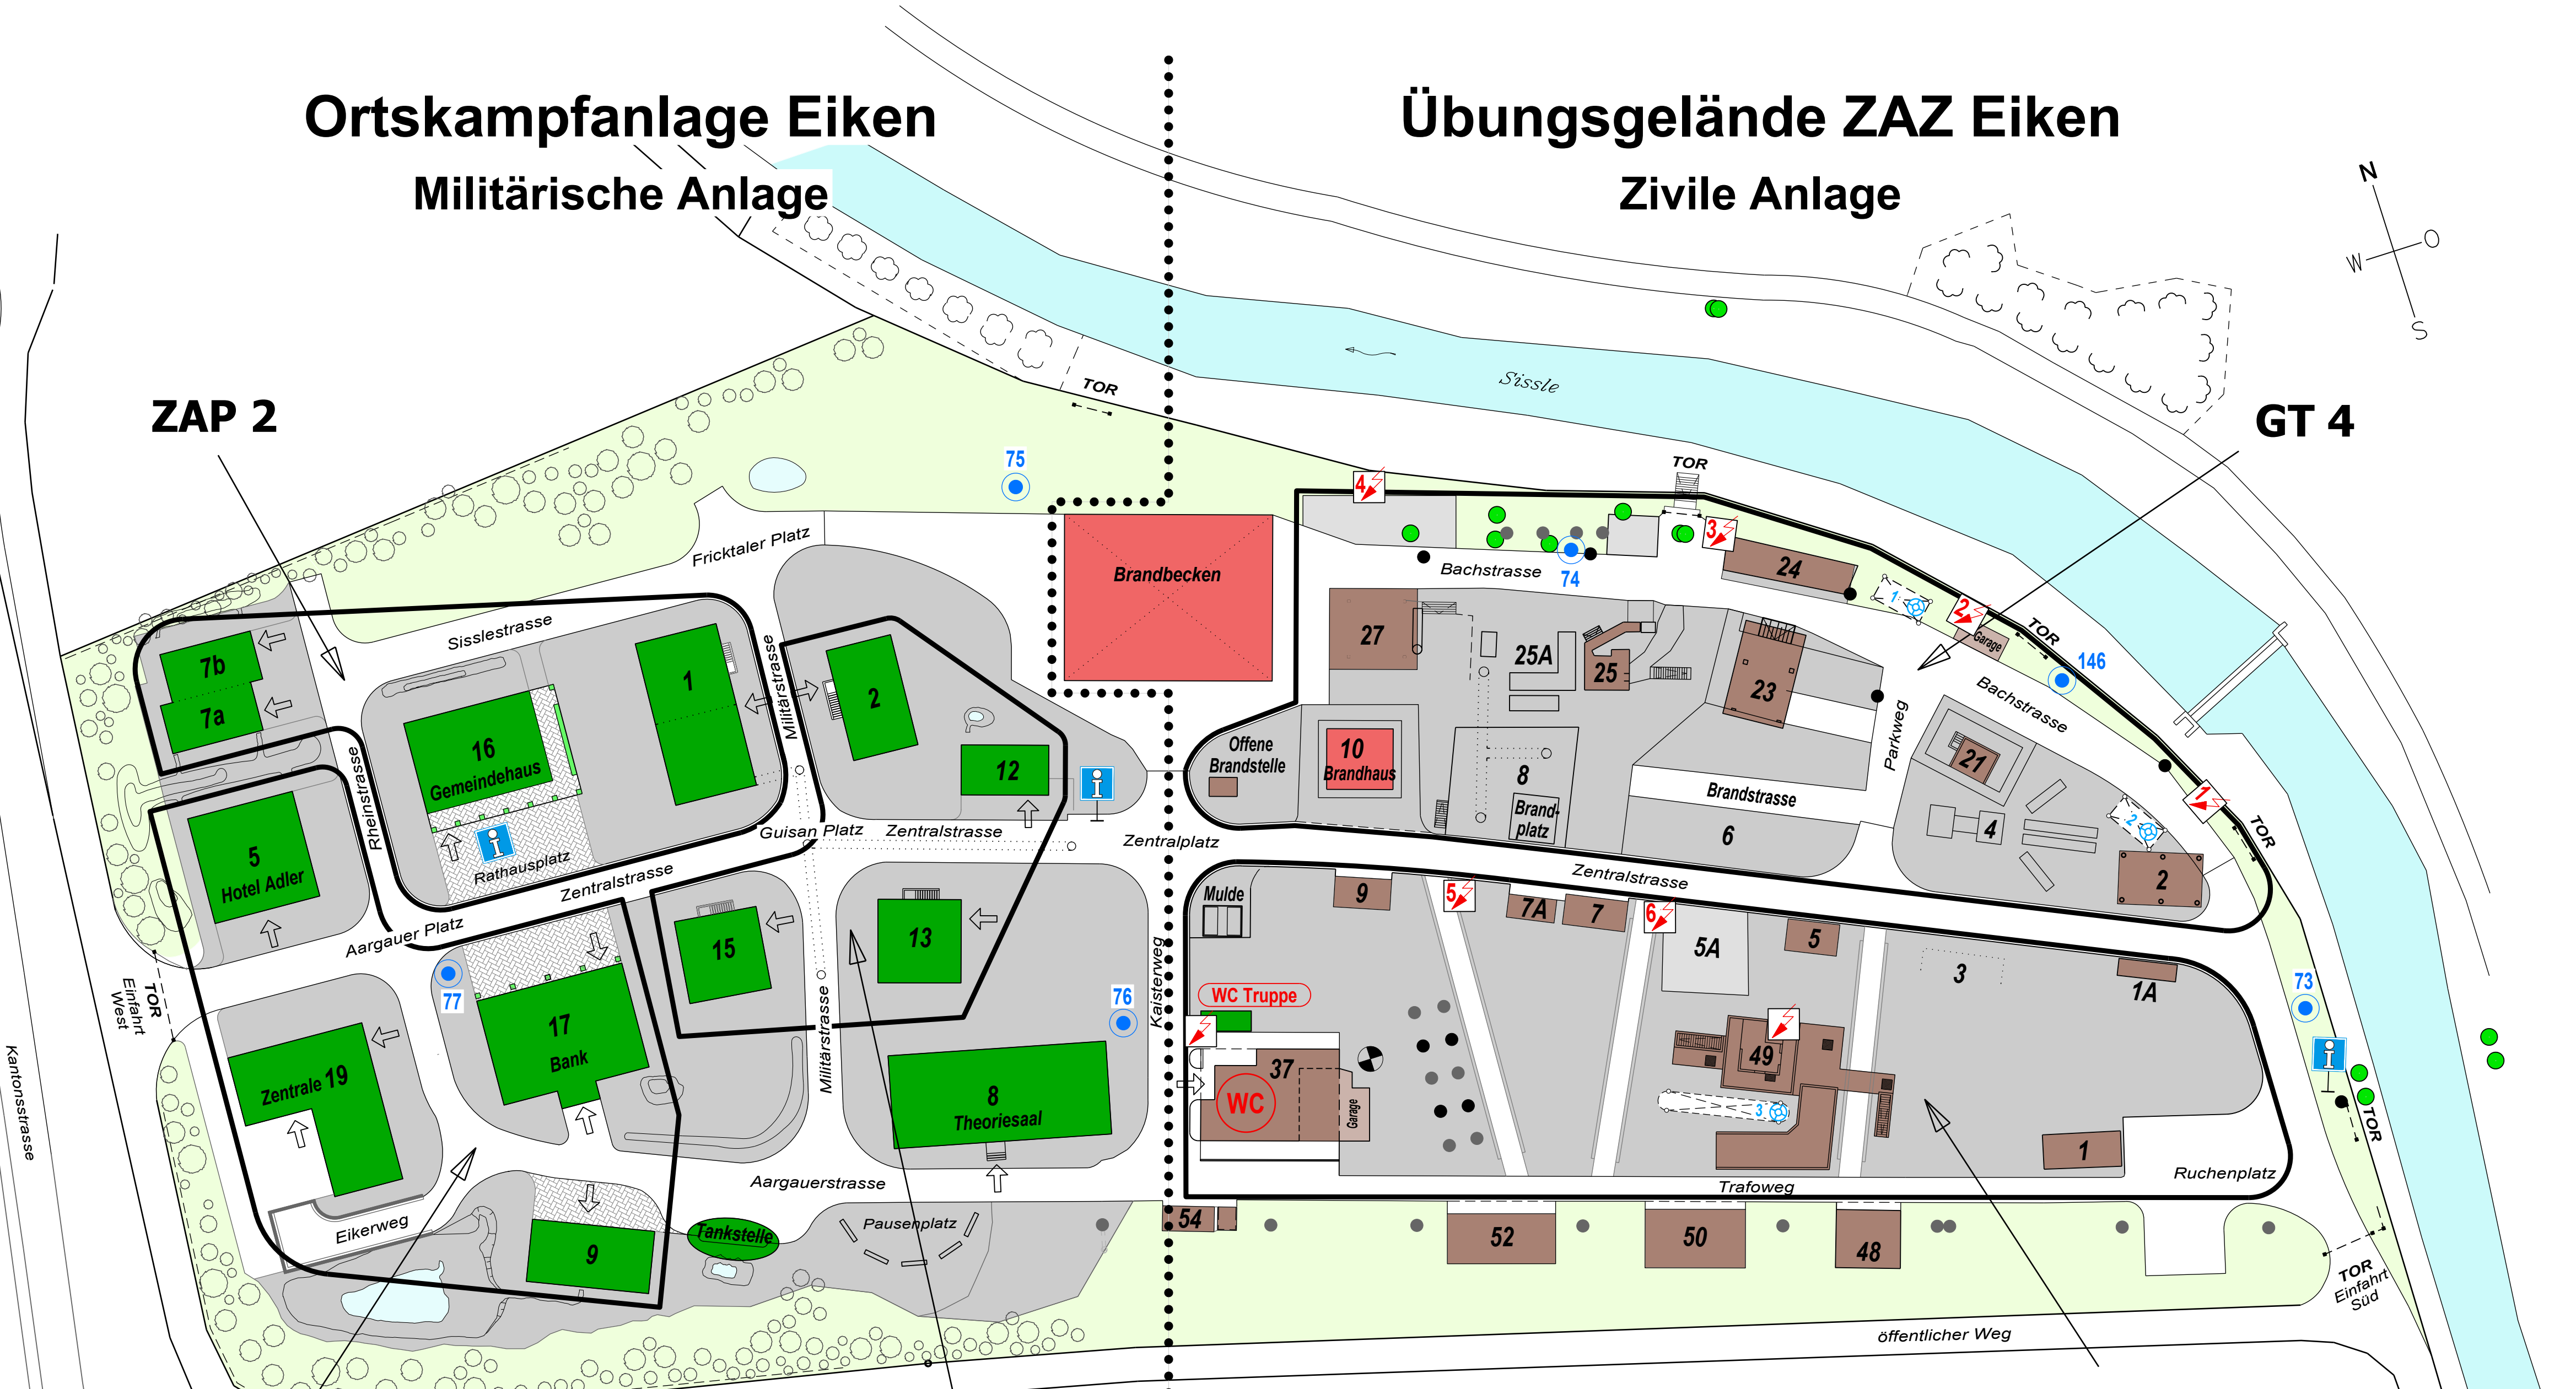

Legende:

- Verankerungen
- Leitungsmast Holz
- Leitungsmast Metall
- Hydrant
- ⊕ Kandelaber
- ZAP Zugsarbeitsplatz
- GT Geländeteil
- WC Toiletten
- i Information

Wassertank Nr. 1 - 3
NICHT befahrbar

GIFAS - Stromverteilkasten Nr. 1 - 6
Bestückung je Kasten:
3 Einbausteckdosen Typ 23 - 16A 230V P+N+E
1 Einbausteckdose Typ 25 - 16A 230/400V 3P+N+E
1 Einbausteckdose CEE -16A 400V 3P+N+E
1 Einbausteckdose CEE -32A 400V 3P+N+E

Durchfahrts Höhe unter Brücke

