


## Einleiten von grossen Leitungen $\varnothing > 200$ mm

Um einen ungestörten Abfluss gewährleisten zu können, sind Einleitungen in einem Winkel von  $45^\circ$  zu planen.

Ferner ist zu prüfen, ob durch ein Hochwasserereignis keine unerwünschten Rückstaus in der Zuleitung entstehen (Rückstau ins Kanalisationssystem).

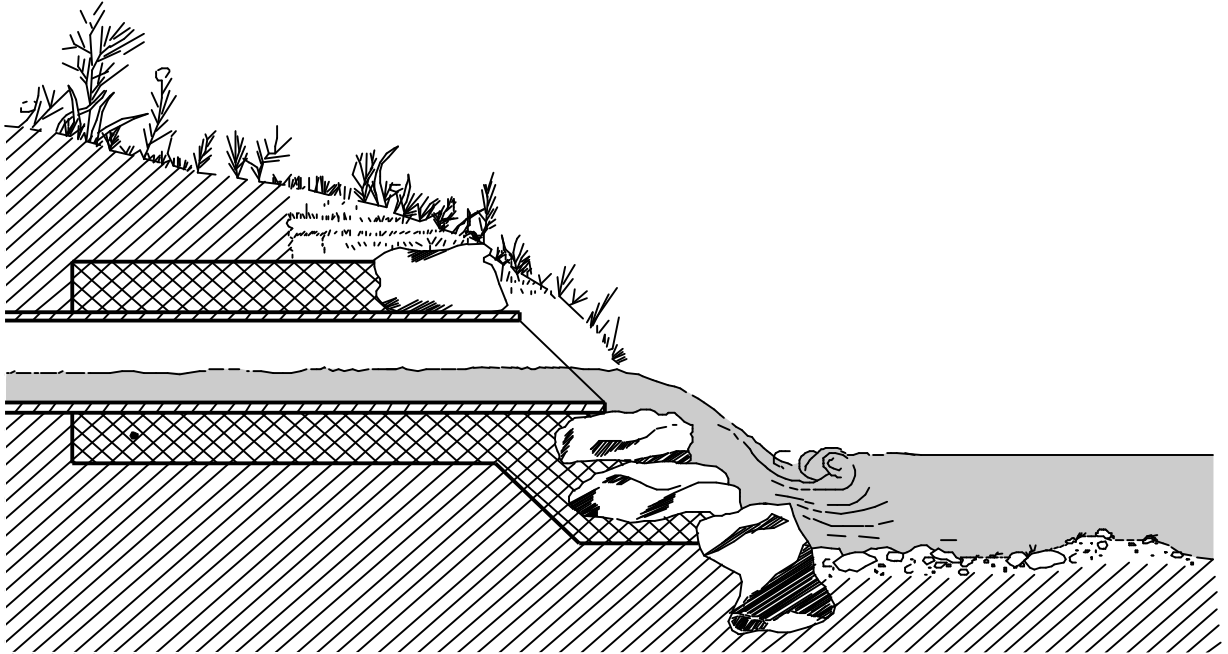

**falsch:**

es darf kein Beton sichtbar sein

