



Einleitungsbauwerke in öffentliche Gewässer

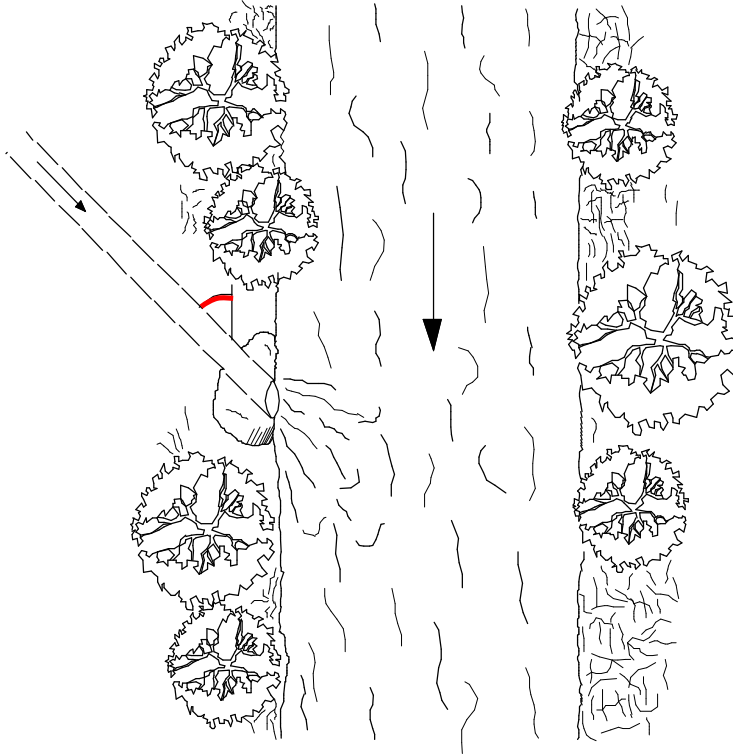

Um einen ungestörten Abfluss gewährleisten zu können, sind Einleitungen in einem Winkel von **45°** zu planen.

Ferner ist zu prüfen, ob bei Hochwasserereignissen kein unerwünschter Rückstau an der Zuleitung entsteht (Rückstau in Kellergeschosse und Tiefgaragen).

Einleiten von Dach- und Sickerleitungen bis Ø 200 mm

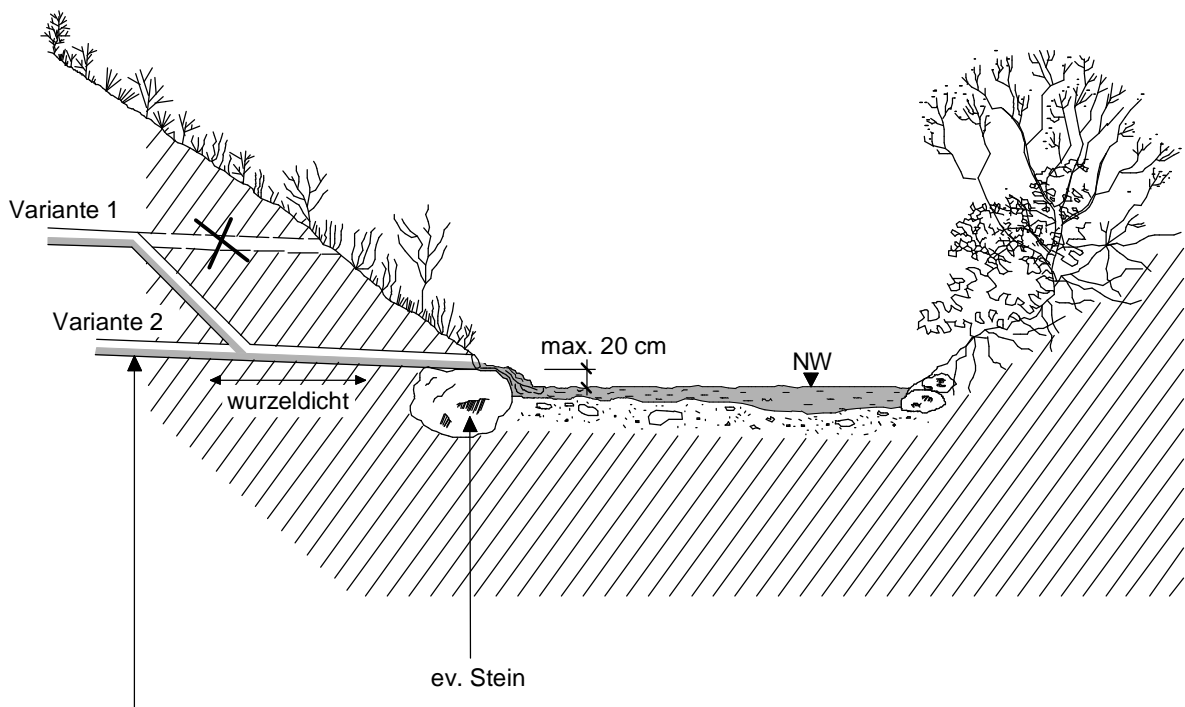

Leitungsausbau gemäss Kanalisationsvorschriften